Disposizione Preliminare Impianto Aeraulico ⚠

Circuito **immissione** ed **estrazione**:

Tubi da MyDATEC a box ripartizione aria o raccordi a Y:
160ø int/ 210 ø est

Tubi da box ripartizione aria a bocchette immissione:
100 ø int /150 ø est
bocchetta ø 100

Tubo da box ripartizione aria a bocchette estrazione:
125 ø int /175 ø est
bocchetta ø 125

Tubi **espulsione** aria viziata:
200 ø int /250 ø est

Tubi **entrata aria nuova**:
200 ø int /250 ø est

Tubo ricircolo obbligatorio:
160 ø int /210 ø est

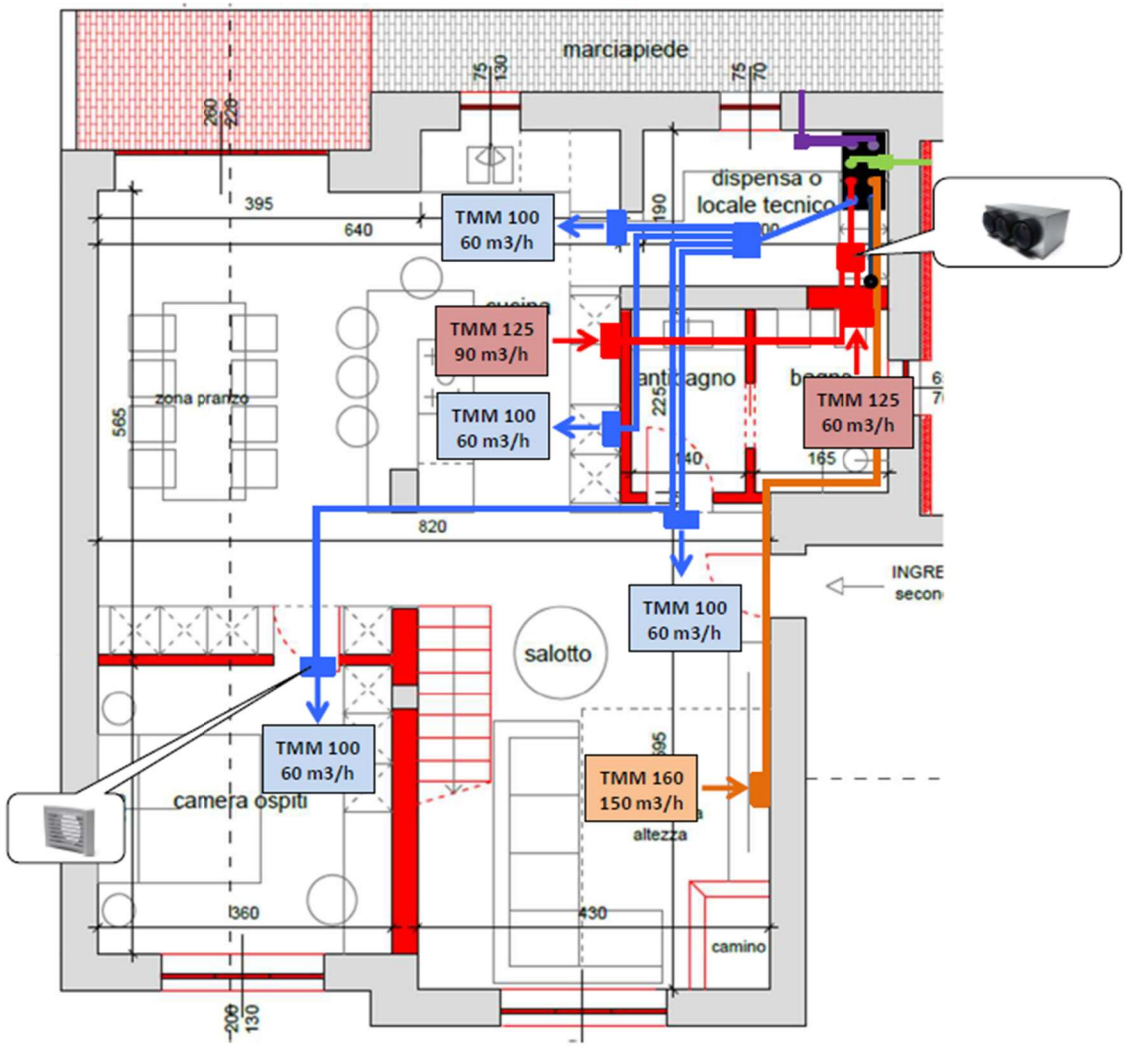

LEGENDA

Elisair V

Controsoffitto da costruire

Circuito Estrazione Aria

Circuito Immissione Aria

Circuito Immissione Zona Notte

Circuito Aria Nuova

Circuito Espulsione Aria

Bocchetta a soffitto

Bocchetta a muro

Circuito Ricircolo

Pannello Comandi Touch screen

AIR+

Entrata Aria: ☐ Su tetto ☑ In facciata ☐ Da pozzo canadese

Espulsione Aria: ☐ Su tetto ☑ In facciata

LA DISTANZA MINIMA TRA PRESA ARIA NUOVA E FORO DI ESPULSIONE DEVE ESSERE ALMENO 3 METRI

Questo documento non è uno studio termico, costituisce solo una proposta tecnico commerciale basata sugli elementi che ci avete fornito. Vogliate rivolgervi al vostro termotecnico e al vostro installatore per il dimensionamento finale e i piani di montaggio dei sistemi qui riportati.

Disposizione Preliminare Impianto Aeraulico ⚠

Circuito **immissione** ed **estrazione**:

Tubi da MyDATEC a box ripartizione aria o raccordi a Y:
160ø int/ 210 ø est

Tubi da box ripartizione aria a bocchette immissione:
100 ø int /150 ø est
bocchetta ø 100

Tubo da box ripartizione aria a bocchette estrazione:
125 ø int /175 ø est
bocchetta ø 125

Tubi **espulsione** aria viziata:
200 ø int /250 ø est

Tubi **entrata aria nuova**:
200 ø int /250 ø est

Tubo ricircolo obbligatorio:
160 ø int /210 ø est

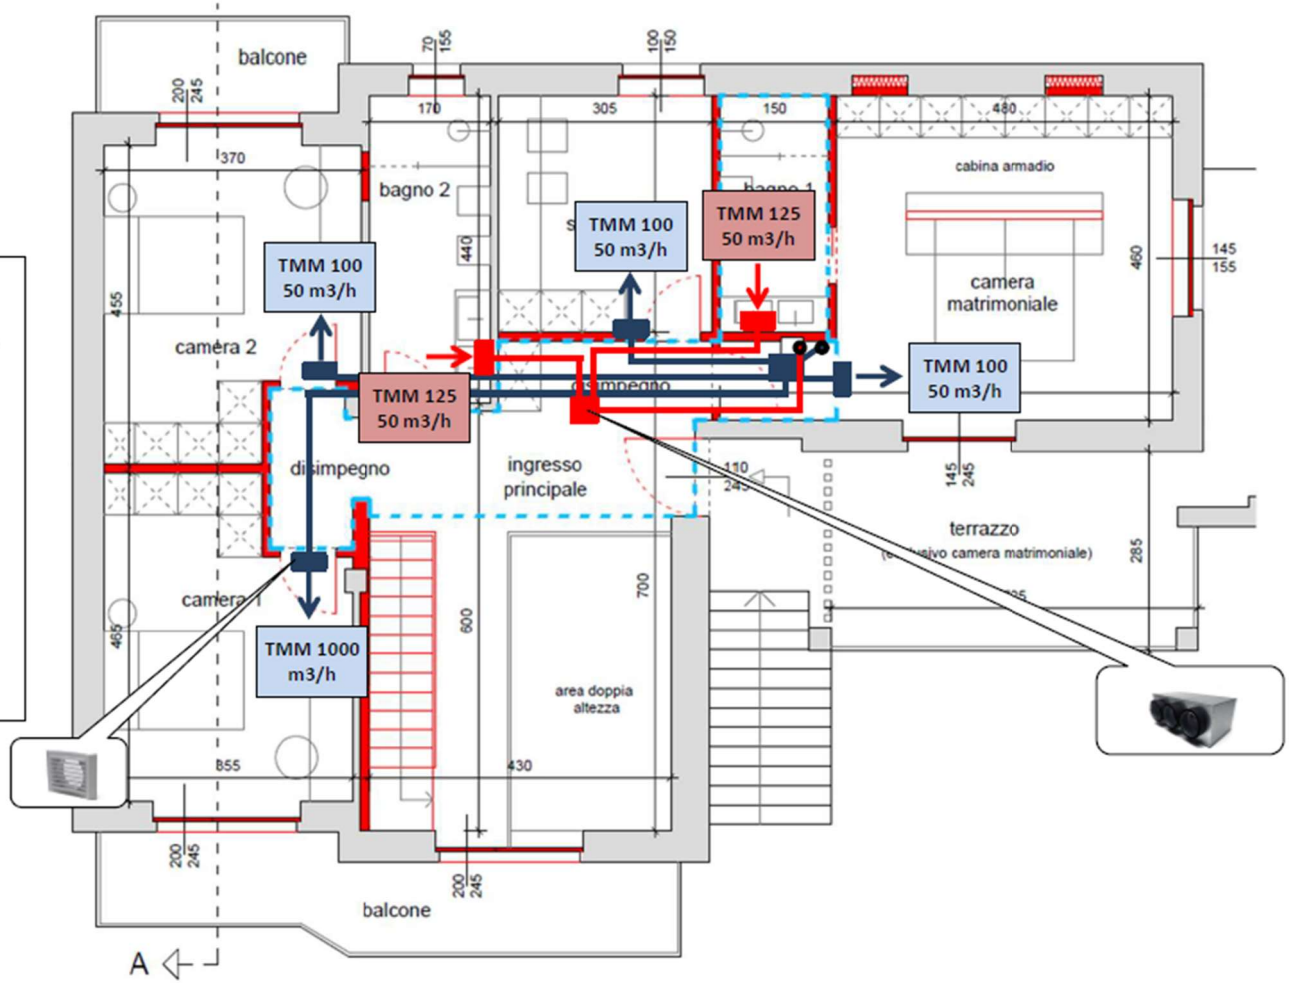

LEGENDA

- Elisair V
- Controsoffitto da costruire
- Circuito Estrazione Aria
- Circuito Immissione Aria
- Circuito Immissione Zona Notte
- Circuito Aria Nuova
- Circuito Espulsione Aria
- Bocchetta a soffitto
- Bocchetta a muro
- Circuito Ricircolo
- Pannello Comandi Touch screen
- AIR+

Entrata Aria:
- ☐ Su tetto
- ☑ In facciata
- ☐ Da pozzo canadese

Espulsione Aria:
- ☐ Su tetto
- ☑ In facciata

LA DISTANZA MINIMA TRA PRESA ARIA NUOVA E FORO DI ESPULSIONE DEVE ESSERE ALMENO 3 METRI

Questo documento non è uno studio termico, costituisce solo una proposta tecnico commerciale basata sugli elementi che ci avete fornito. Vogliate rivolgervi al vostro termotecnico e al vostro installatore per il dimensionamento finale e i piani di montaggio dei sistemi qui riportati.