


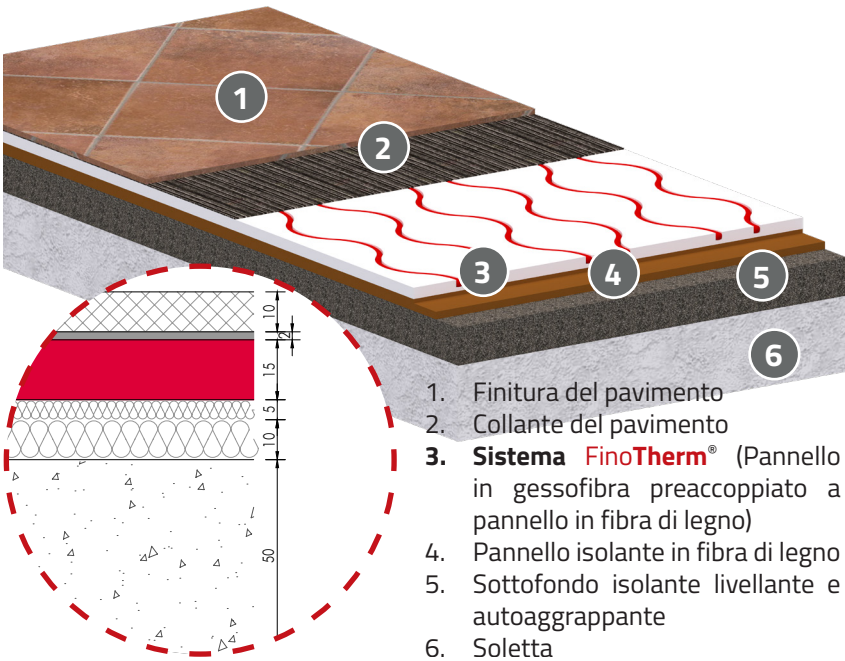

| FinoTherm® PAVIMENTO                |  | SAS 15/10                                                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
|                                     |  | ✓                                                                       |
|                                     |  | ✓                                                                       |
| TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE |  | necessario                                                              |
| SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE |  | 15 mm                                                                   |
| DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.        |  | 10 mm                                                                   |
| PASSO TUBAZIONE                     |  | 7.5-10-15 cm                                                            |
| FINITURE APPLICABILI                |  | grès porcellanato, cotto, resina, linoleum, parquet, SPC, PVC, moquette |

|  |                 | Temperatura di mandata |      |      |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                    |                 | 30 °C                  |      |      | 32 °C |      |      | 34 °C |      |      | 36 °C |       |       | 38 °C |       |       | 40 °C |       |       |
| Passo (cm)                                                                         |                 | 7,5                    | 10   | 15   | 7,5   | 10   | 15   | 7,5   | 10   | 15   | 7,5   | 10    | 15    | 7,5   | 10    | 15    | 7,5   | 10    | 15    |
| Finitura superficiale                                                              | Ceramica (1 cm) | 63,8                   | 62,1 | 57,3 | 82,1  | 79,8 | 73,7 | 100,1 | 97,4 | 89,9 | 118,0 | 114,8 | 106,0 | 135,9 | 132,2 | 122,1 | 153,7 | 149,6 | 138,1 |
|                                                                                    | Legno (1 cm)    | 44,4                   | 43,1 | 40,4 | 57,1  | 55,4 | 51,9 | 69,7  | 67,6 | 63,3 | 82,1  | 79,8  | 74,7  | 94,6  | 91,8  | 86,0  | 107,0 | 103,9 | 97,2  |
|                                                                                    | Legno (1,5 cm)  | 37,0                   | 35,9 | 33,4 | 47,6  | 46,1 | 43,0 | 58,1  | 56,3 | 52,5 | 68,5  | 66,4  | 61,9  | 78,9  | 76,4  | 71,2  | 89,2  | 86,5  | 80,6  |
|                                                                                    | SPC (6 mm)      | 62,0                   | 60,2 | 55,4 | 79,8  | 77,5 | 71,2 | 97,3  | 94,5 | 86,9 | 114,8 | 111,4 | 102,5 | 132,2 | 128,3 | 118,0 | 149,5 | 145,1 | 133,5 |
|                                                                                    | Marmo (2 cm)    | 60,2                   | 58,6 | 54,3 | 77,4  | 75,4 | 69,8 | 94,4  | 91,9 | 85,2 | 111,3 | 108,4 | 100,5 | 128,1 | 124,8 | 115,7 | 144,9 | 141,2 | 130,9 |


Al di fuori del campo di validità normativo  
UNI EN 1264/2021 (φ =100 W/m², T superficiale = 29°C)

Sistema pensato per nuove costruzioni o ristrutturazioni con realizzazione a secco anche del massetto di appoggio.

La superficie piana su cui si posa l'impianto viene realizzata con il massetto isolante autolivellante IsoFIBRA® CANAPA.

La leggerezza del sistema, compreso il massetto a secco lo rende applicabile senza alterare gli equilibri statici della struttura esistente.

Estrema velocità di posa senza necessità di attesa per asciugatura.

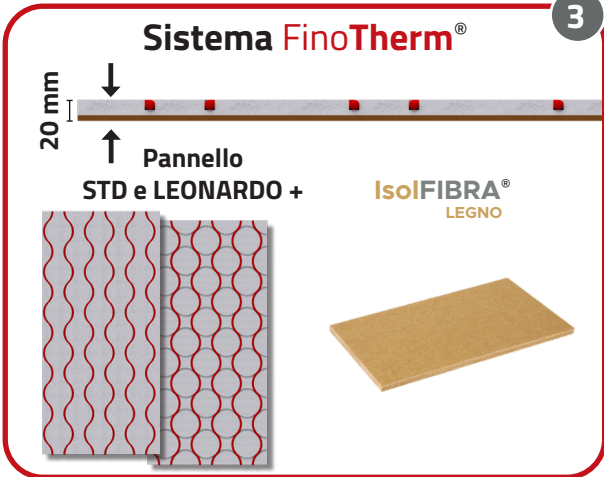

|                       | Passo (cm)      | Temperatura di mandata |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|
|                       |                 | 14°C (UR = 40%)        |      |      | 16°C (UR = 50%) |      |      | 18°C (UR = 60%) |      |      | 20°C (UR = 70%) |      |      |
| Finitura superficiale | Ceramica (1 cm) | 67,7                   | 66,3 | 62,7 | 55,3            | 54,2 | 51,2 | 43,0            | 42,1 | 39,8 | 30,5            | 29,9 | 28,3 |
|                       | Legno (1 cm)    | 54,7                   | 53,9 | 51,2 | 44,7            | 44,0 | 41,8 | 34,8            | 34,1 | 32,4 | 24,7            | 24,2 | 23,0 |
|                       | Legno (1,5 cm)  | 48,0                   | 47,4 | 45,2 | 39,4            | 38,7 | 36,9 | 30,6            | 30,0 | 28,6 | 21,7            | 21,3 | 20,3 |
|                       | SPC (6 mm)      | 66,5                   | 65,1 | 61,6 | 54,4            | 53,2 | 50,3 | 42,2            | 41,3 | 39,0 | 29,9            | 29,3 | 27,7 |
|                       | Marmo (2 cm)    | 65,4                   | 64,2 | 61,0 | 53,4            | 52,4 | 49,7 | 41,5            | 40,7 | 38,6 | 29,4            | 28,9 | 27,4 |

Al di fuori del campo di validità normativo UNI EN 1264/2021  
(φ =50 W/m², T superficiale = 19°C)



Dettaglio condizioni di partenza del massetto



Distribuzione a secco sottofondo Isofibra canapa con rastrello




Posa pannello isolante in fibra di legno con compressione distribuita del sottofondo



Posizionamento dei pannelli FinoTherm® in gessofibra preaccoppiati a pannello in fibra di legno



Posa della tubazione

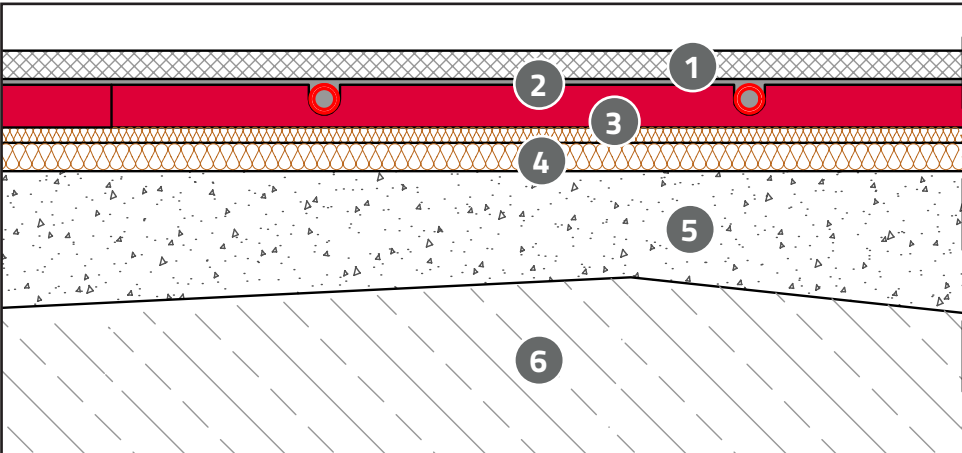

1. Finitura del pavimento
2. Collante del pavimento
3. Sistema FinoTherm®
4. Pannello isolante in fibra di legno
5. Sottofondo isolante livellante e autoaggrappante
6. Soletta